

ЗИПС 8^{1/2}

**Измерения ЗИ панелей ЗИПС
восемь с половиной лет спустя после
монтажа**


ЗИПС

ЗИ восемь лет спустя

- В июле 2003 году была выполнена комплексная звукоизоляция квартиры в мкр. Матвеевском, г. Москва
- На потолке квартиры были смонтированы панели ЗИПС-7-4 без облицовки листами ГКЛ. Закрыты финишным слоем натяжного потолка Клипсо.
- ЗИПС-7-4 – четырехслойная конструкция панели ЗИПС, выпускалась до июля 2006 года, панель подвешивалась на восемь узлов с плоскими шайбами Ø 18 мм.
- Тип силиконового герметика, применяемого в узлах панелей ЗИПС с 2003 года по настоящее время не изменялся.

ЗИ перекрытия, измеренная в декабре 2003 года, $R_w = 57$ дБ

Перекрытие 140 мм + ЗИПС-7-4 в Матвеевском

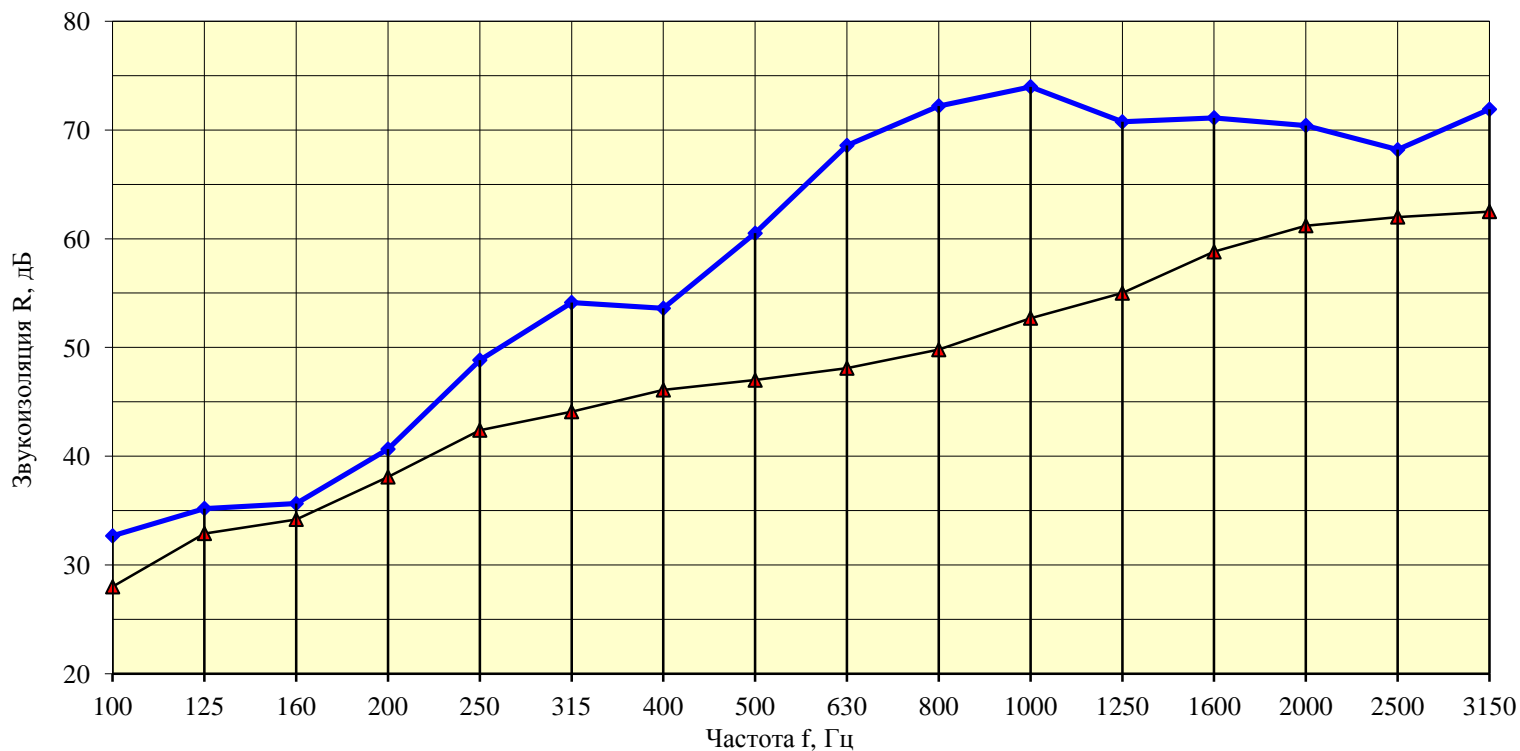


—♦— перекрытие + ЗИПС-7-4 в Матвеевском

—▲— плита перекрытия НИИСФ 140 мм

ЗИ перекрытия, измеренная в декабре 2011 года, **Rw = 57 дБ**

Перекрытие 140 мм + ЗИПС-7-4 в Матвеевском СРАВН

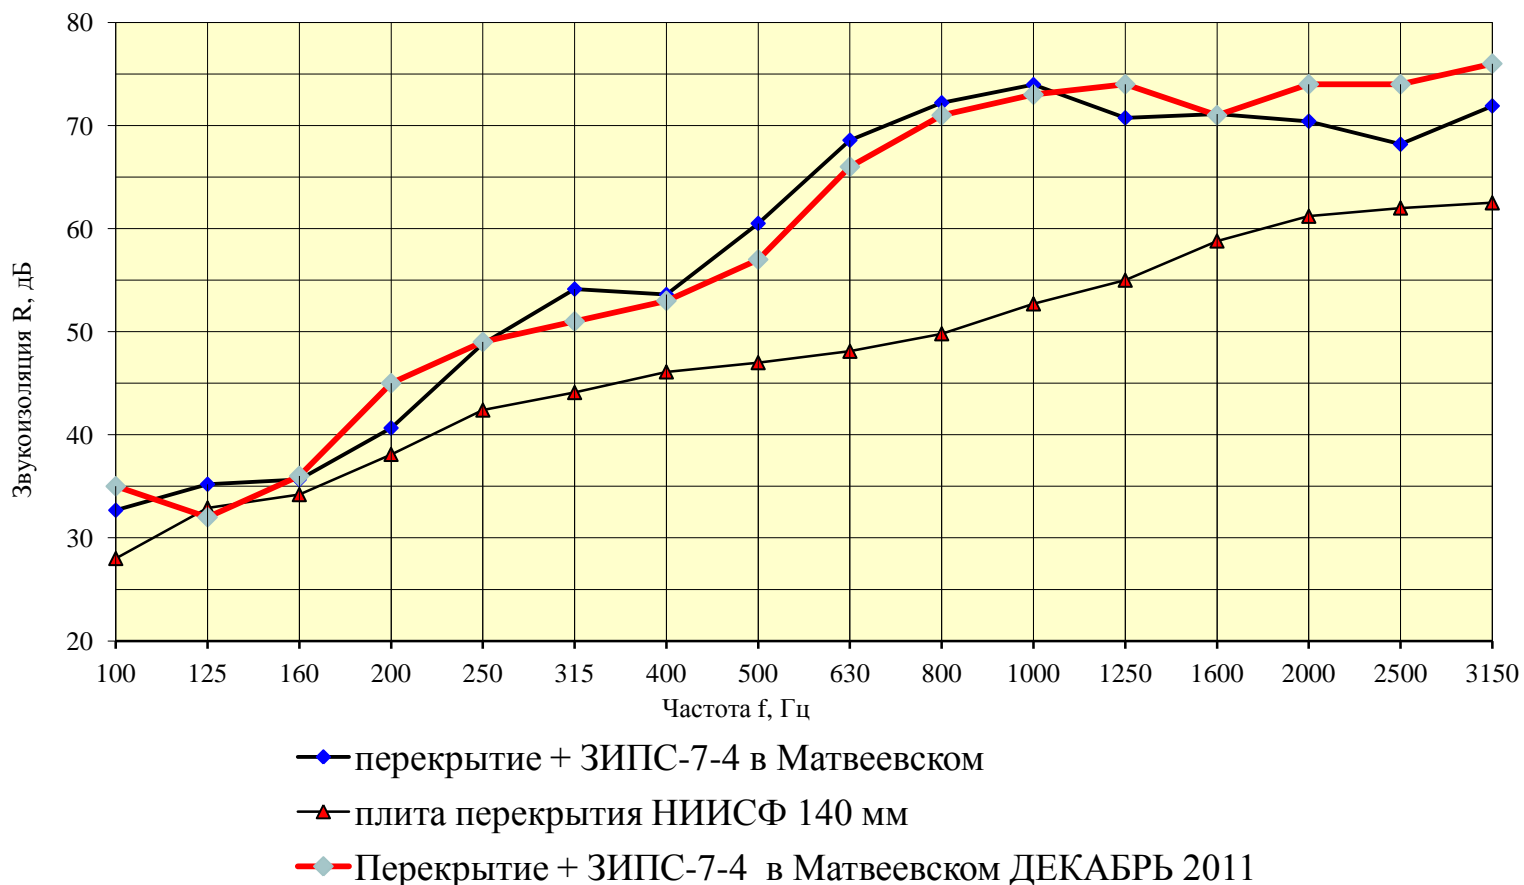

ЗИПС

ЗИ восемь лет спустя

Таким образом, за восемь с половиной лет индекс изоляции воздушного шума конструкцией перекрытия 140 мм с панелями ЗИПС остался без изменений (было 57 дБ и сейчас 57 дБ)

В настоящее время идет 10-ый год с момента монтажа, и 15-ый от момента изобретения конструкции. Мониторинг продолжается....

** ЗИ плиты перекрытия 140 мм НИИСФ измерена в лаборатории НИИСФ, Москва, в 2003 году и приведена для справки*